

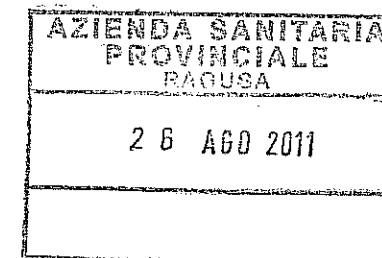


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Sigona



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

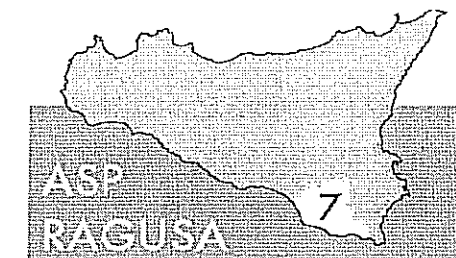


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal
18 SET. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone



DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


N. 268 DEL 14 SET. 2011

OGGETTO: Presa d'atto riparazione gruppo statico di continuità della Sala Operatoria di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Arezzo-Ragusa.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il Responsabile dell'istruttoria



Il Direttore del Settore



Il 14 SET. 2011 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferitale dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

Su proposta della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che presso il reparto di Ginecologia e Ostetrica dell’Ospedale Arezzo è installato un gruppo di continuità marca Chloride EDP 70/20 KVA che, in mancanza di energia elettrica e nelle more dell’entrata in funzione del gruppo elettronico, garantisce la continuità dell’energia per le apparecchiature in dotazione alla Sala Operatoria di reparto;

Che in data 08/08/2011 il Capo servizi operai Sig. Carnemolla ha comunicato che il gruppo di continuità segnala “ allarme batteria” e pertanto non è funzionante;

Che, a causa del mancato funzionamento del gruppo di continuità, si è reso necessario limitare l’attività operatoria di ginecologia e ostetricia esclusivamente alla urgenza-emergenza e trasferirla al blocco operatorio Otorino Oculistica dello stesso nosocomio, giusta nota prot. 1110/DS del 09/08/2011 della Direzione Sanitaria di presidio;

Rilevato che al fine di ripristinare con urgenza l’alimentazione stabilizzata alla sala operatoria di cui è discorso si è reso necessario richiedere l’intervento della ditta Stoney Electronics di Gela, in qualità di centro assistenza tecnica autorizzata Chloride , la quale ha provveduto alla sostituzione del modulo delle batterie perché guaste per un costo complessivo di € 5.684,00 oltre Iva e precisamente:

N. 33 batterie da 12 V 65/70 Ah a € 148 cad.	€ 4.884,00
Ripristino cablaggio batterie	€ 180,00
Manodopera/trasporti	€ 620,00
Controllo stato funzionale, test e prove	€ 0
Smaltimento batterie guaste	€ 0

Rilevato che l’intervento di cui sopra è stato concluso in data 18/08 con la verifica della perfetta funzionalità del gruppo di continuità, giusta attestazione dell’elettricista dell’Azienda apposta sul rapporto di intervento tecnico;

Che pertanto in data 19/08 è stata ripresa la normale attività della Sala Operatoria di Ginecologia ed Ostetricia;

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto, in considerazione dell’entità della spesa e dell’urgenza, di poter autorizzare, ora per allora, l’intervento effettuato alla ditta Stoney Electronics di Gela, ai sensi del regolamento-tipo per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato dall’Assessorato regionale alla Sanità con D.A. 3086/09, recepito con deliberazione n. 778 del 29.12.2009;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- Prendere atto dell’intervento, effettuato dalla ditta Stoney Electronics di Gela, in qualità di centro assistenza tecnica autorizzata Chloride , relativo alla riparazione del gruppo statico di continuità marca Chloride EDP 70/20 KVA che garantisce la continuità e la stabilizzazione dell’energia per le apparecchiature in dotazione alla Sala Operatoria di ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale M.Paternò Arezzo, per un costo complessivo di € 5.684,00 oltre Iva e precisamente:

N. 33 batterie da 12 V 65/70 Ah a € 148 cad.	€ 4.884,00
Ripristino cablaggio batterie	€ 180,00
Manodopera/trasporti	€ 620,00
Controllo stato funzionale, test e prove	€ 0
Smaltimento batterie guaste	€ 0

- Quantificare la spesa complessiva relativa al presente atto in € 6.820,80 Iva compresa (conto 50301010106 Aut. 196/8);
- Dare atto che la suddetta spesa è compresa nella previsione anno corrente effettuata dalla Direzione proponente e trova disponibilità nell’Aut. 318;
- Dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione per le Attività Patrimoniali e Tecniche.



Data _____		Esercizio	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		