



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 05/10/2023

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO.1 LETT.E) DEL D.LGS N.267/2000- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDALISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno 5 del mese di **OTTOBRE** dalle ore 19,10 presso la Sala multifunzionale del Museo del Mare

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	MASSIMILLA UGO	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	CAUTERUCCIO FRANCESCO	X	
03	SANSONI RAFFAELA	X		12	ARNONE EMANUELA	X	X
04	GRECO EUGENIO	X		13	FILICETTI MARIA RACHELE		X
05	CARROZZINO MARCO	X					
06	MARTUCCI GIOVANNI	X					
07	RENDA FRANCESCO	X					
08	PERRONE FILIPPO	X					
09	CANNATARO ANNA	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 11		Assenti n. 2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere comunale Martucci Giovanni nella sua qualità di Presidente

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino

Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Martucci.

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare " *Impegno comune* " Francesco Cauteruccio legge un documento che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco replica al Consigliere Cauteruccio affermando che il sistema fognario sconta una fatiscenza e un malfunzionamento atavici. Auspica una collaborazione di tutti i gruppi consiliari, avvalendosi anche delle professionalità specifiche, per individuare soluzioni organiche.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO.1 LETT.E) DEL D.LGS N.267/2000- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDALISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO** " allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;
- **Acquisito** il parere di regolarità tecnica e contabile reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo nonché il parere di regolarità contabile reso sulla proposta dal Responsabile del Settore Finanziario;
- Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Economico -Finanziaria, con verbale n. 21 del 20/09/2023;

**Atteso** l'esito della votazione all'uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata:

**Consiglieri presenti n. 11**

**Consiglieri votanti n. 11**

**Voti favorevoli n. 9**

**Voti contrari n. 2 (Massimilla – Cauteruccio)**

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO.1 LETT.E) DEL D.LGS N.267/2000- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDALISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO** " allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

e, con apposita, e seguente votazione

**Consiglieri presenti n. 11**

**Consiglieri votanti n. 11**

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. E) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDOLISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO.**

IL SINDACO

PREMESSO che

- ✓ l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- ✓ con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: *(...1) e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità di arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
- ✓ l'art. 193 del D.Lgs 267/2000, al secondo comma, prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti tutti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuoribilancio di cui all'art. 194;

ATTESO CHE

- ✓ il giorno diciannove del mese di giugno, l' Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione del comune di Belvedere Marittimo, si è recata in sopralluogo presso l'area Lungomare di Belvedere Marittimo (CS), nei pressi delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani n. S17, S18, S19,

costatando problemi inerenti la disfunzione delle stesse che non riescono a spingere i reflui fognari in direzione del depuratore comunale.

- ✓ Tale problematica riveste carattere di emergenza e gli interventi conseguenti sono necessari al fine di scongiurare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità per via di un'ostruzione della condotta fognaria sita in Belvedere Marittimo in prossimità del lungomare Fiordalisi. Ostruzione che non è stato possibile rimuovere poiché si riscontra rottura di tubazione non identificabile, nonostante i ripetuti tentativi di disostruzione a mezzo autospurgo sia del gestore degli impianti, impresa MKE, che con ditta esterna.
- ✓ In relazione agli accertamenti tecnici effettuati dallo scrivente, in osservanza dell'articolo 163 d.lgs. n. 50/2016, si procedeva alla compilazione del verbale contenente i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo avevano provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo;
- ✓ Con verbale Prot. N. 18363 redatto in data 19/06/2023 veniva accertata la condizione di stato di pregiudizio e pericolo imminente per la salute pubblica e per l'ambiente nel Comune di Belvedere Marittimo in via Fiordalisi (Marina) e pertanto anche in funzione della incipiente stagione balneare, risultava necessario intervenire in urgenza e tempestivamente attivando tutte le procedure in essere a salvaguardia della salute pubblica e tutela ambientale. Per come previsto dall'art.163 del Dlgs 50/2016 si procedeva mediante affidamento a due ditte specializzate al fine di risolvere la problematica. L'intervento di risoluzione immediata presupponeva due tipologie di lavorazione: realizzazione di un bypass alla linea fognaria esistente ostruita in maniera irrimediabile ed un secondo intervento consistente nella realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico a servizio del bypass.
- ✓ Contestualmente la Responsabile ai sensi dell'art. 163 affidava all' impresa MKE, attuale gestore dei servizi di depurazione impianto e sollevamenti, con sede in Ravenna (zona industriale in Caraffa di Catanzaro), l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico e all'impresa Salvatore Liporace con sede in Via Vetticello in Belvedere Marittimo, l'esecuzione dei lavori di movimentazione terra, posa di tubazione e scavo del terreno con rinterro nonché ripristino della pavimentazione stradale.
- ✓ In data 22.06.2023 MKE, nonostante i numerosi solleciti anche per le vie brevi, comunicava che non poteva procedere all'esecuzione delle lavorazioni prima del

26.06.2023 mediante pec (prot.llo 18838 del 21.06.2023) ed invitava la SA a rivolgersi ad altro operatore.

✓ A seguito di ciò il RUP, visto che la problematica rivestiva carattere d'urgenza, considerato l'eventuale pregiudizio che può originarsi dal mancato e/o ritardato intervento, COMUNICAVA all'operatore MKE, a mezzo pec (prot.llo 18839 del 23.06.2023), di ritenersi svincolato ad effettuare le lavorazioni del su menzionato verbale e pertanto procederà a rivolgersi ad altro operatore resosi disponibile a salvaguardia della pubblica incolumità.

✓ Con verbale Prot. N. 18951 redatto in data 23/06/2023 si procedeva ad affidare il lavori relativamente agli interventi precedentemente affidati ad MKE all'operatore economico DE SUMMA srl sita in Loc.tà Tredoliche Fraz. Cirèlla - 87023 DIAMANTE resosi disponibile immediatamente per l'intervento.

**PRESO ATTO** dei verbali redatti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 19.06.2023 e del 23.06.2023 dal Ing. Giuliana R. CANGELOSI, nella qualità di Tecnico comunale, che, ritenendo di non poter indugiare per la risoluzione delle problematiche esposte, acclarava lo stato di urgenza degli interventi suindicati come da ulteriore perizia giustificativa dei lavori che qui si allega;

**CONSIDERATO CHE** l'importo complessivo dei lavori, è stato stimato in presunti € 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento/00) oltre IVA;

**VISTA** la perizia giustificativa redatta dal Ing. Giuliana R. CANGELOSI in data 27.06.2023 nell'importo complessivo di € 24.400,00 ed € 5.368,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
a.1.1	Importo Lavori A (scavi e posa tubazione) (rif.prev.)	€	10.000,00
a.1.2	Importo Lavori B (rif. prev)	€	14.000,00
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	400,00
	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	€	<b>24.400,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	IVA sui lavori	€	5.368,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>5.368,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>29.768,00</b>

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 11.07.2023, di approvazione della perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza;

**CONSIDERATO CHE** la somma da pagare dovuta alla ditta **DE SUMMA srl** sita in Loc.tà Tredolice Fraz. Cirella – 87023 DIAMANTE e alla ditta **SALVATORE LIPORACE** con sede in via Veticello n.130 – Belvedere Marittimo (CS) - PIVA 02070900788, in quanto afferente a lavori pubblici di somma urgenza secondo il disposto dell'articolo 191 comma terzo del TUEL costituisce sempre debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000, e che il relativo riconoscimento e conseguente stanziamento in bilancio della somma occorrente a farvi fronte compete al Consiglio Comunale ex art. 193 D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

*Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da*

*altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

**RITENUTO** dunque, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra rappresentate, che si verta in materia di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi della lettera e) dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000 e che l'analisi di necessità e di arricchimento da parte dell'ente si evincono dalla deliberazione della giunta comunale in precedenza richiamata approvante la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza;

**CONSIDERATO** che rispetto alla somma riconosciuta dal verbale di somma urgenza e dalla perizia giustificativa occorre decurtare l'utile d'impresa nella misura del 10% , non avendo potuto l'Amministrazione comunale rispettare i termini procedurali previsti dall'art.191, comma 3, del D.lgs. n.267/2000, per come precisato da un indirizzo consolidato delle sezioni regionali della Corte dei conti (ex plurimis: Deliberazione della Sezione regionale della Lombardia n.380/2014; Deliberazione della Sezione regionale Puglia della Corte dei Conti n.60/2019; Deliberazione della Sezione regionale Sicilia n.121/2019; Deliberazione della Sezione regionale Basilicata n.5/2020);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;**

**Ritenuto dover far fronte alla spesa derivante dalla necessità di finanziare il debito fuori bilancio di € 26.791,20 di cui € 21.960,00 importo lavori e € 4.831,20 di IVA;**

#### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio descritto in premessa;

3. di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 26.791,20, che trova copertura nel capitolo 1537/0 del redigendo bilancio di previsione 2023;
4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
6. di comunicare tempestivamente a terzi la regolarizzazione della spesa;
7. di demandare al Responsabile del Settore VI Lavori pubblici-manutenitivo l'adozione degli atti gestionali conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione;
8. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo CASCINI)



www.albopretorio.it

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 21/2023

Data 20.09.2023

OGGETTO: **Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDALISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO**

E

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Protocollo N.0027065/2023 del 21/09/2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 15.00, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Santina Russo, nominata con Deliberazione di C.C. n. 17 del 11.08.2020, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDALISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO"** redatta dal Responsabile del Settore Tecnico.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'intervento di somma urgenza realizzati in data 19.06.2023 e 23.06.2023 come risultanti da verbali di somma urgenza allegati alla suddetta proposta di deliberazione, per un importo tale pari ad Euro 26.791,20 al netto della decurtazione dell'utile d'impresa in misura pari al 10%;

Atteso che il finanziamento dei debiti fuori bilancio è garantito con mezzi ordinari e che le relative risorse sono già stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 04.09.2023;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

L'organo di revisione economico-finanziaria

**Dott.ssa Santina Russo**

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)



# COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. E) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'OSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA FIORDOLISI E MALFUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.-Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 24/08/2013

Il Responsabile del Settore VI LL.PP.-Manutentivo  
Ing. Giuliana R. Cargelosi

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 24/08/2013

Il Responsabile del Settore Economico  
Dott.ssa A. Grosso Ciponte

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. 00346830789 – Telefono 0985/887411 – Fax 0985/8874109

Sito Internet [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

Pec: [belvederemarittimo.cs.utc@it](mailto:belvederemarittimo.cs.utc@it)

SETTORE TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO (SETTORE VI)

Prot. N. 18363

Data 19/06/2023

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

L'anno 2023 il giorno diciannove del mese di giugno, la sottoscritta Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione del comune di Belvedere Marittimo, si è recata in sopralluogo presso l'area Lungomare di Belvedere Marittimo (CS), nei pressi della stazione di sollevamento dei reflui urbani n. S17, S18, S19, constatando problemi inerenti la disfunzione delle stazioni di sollevamento che non riescono a spingere i reflui fognari in direzione del depuratore comunale. Dalle prove effettuate in loco si è constatato inoltre che le problematiche citate non dipendono da una semplice ostruzione delle condotte fognarie, tanto è che nei giorni precenti al verbale si è proceduto a tentativo di disostruzione della condotta mediante intervento di autospurgo del gestore degli impianti, impresa MKE, che con ditta esterna,

### CONSIDERATO

- che la predetta condizione costituisce una condizione di stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e pericolo imminente per la salute pubblica anche in funzione della incipiente stagione balneare;
- che risulta necessario intervenire a salvaguardia della salute pubblica incolumità mediante affidamento ad una ditta specializzata al fine di garantire il ripristino della funzionalità della stazione di sollevamento;
- che la risoluzione immediata della problematica sopra esposta presuppone due tipologie di intervento: un bypass alla linea fognaria esistente ostruita; un secondo intervento consistente nella realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico;
- che, pertanto, risulta opportuno fare affidamento, per l'esecuzione dei predetti lavori, al gestore degli impianti di sollevamento, impresa MKE, ed all'operatore Salvatore Liporace, relativamente alla parte di movimentazione e scavo;
- che le opere dovranno avere immediato avvio;

## ACCERTATO

- che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alla situazione di fatto constatata in loco;

## DICHIARA

che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente atto e

## AFFIDA

- all'impresa MKE, con sede in Ravenna 1, zona industriale in Caraffa di Catanzaro, l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico;
- all'impresa Salvatore Liporace con sede in Via Vetticello in Belvedere Marittimo, l'esecuzione dei lavori di movimentazione e scavo del terreno

Data 19/06/2023

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi)

Allegati:

- 1) Documentazione Fotografica

Per accettazione

Impresa MKE

Impresa Salvatore Liporace


Ditta Liporace Salva:  
Via Vetticello 130 - 871  
Belvedere Marittimo (C  
C.F. LPRSVT63T02A773M - P.IVA 02070900768



Figura 1 LIVELLO DEI REFLUI SOLLEVAMENTO S18 - 17.06.2023



**Figura 2 INTERVENTO AUTOSPURGO DA PARTE DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI M.K.E.**

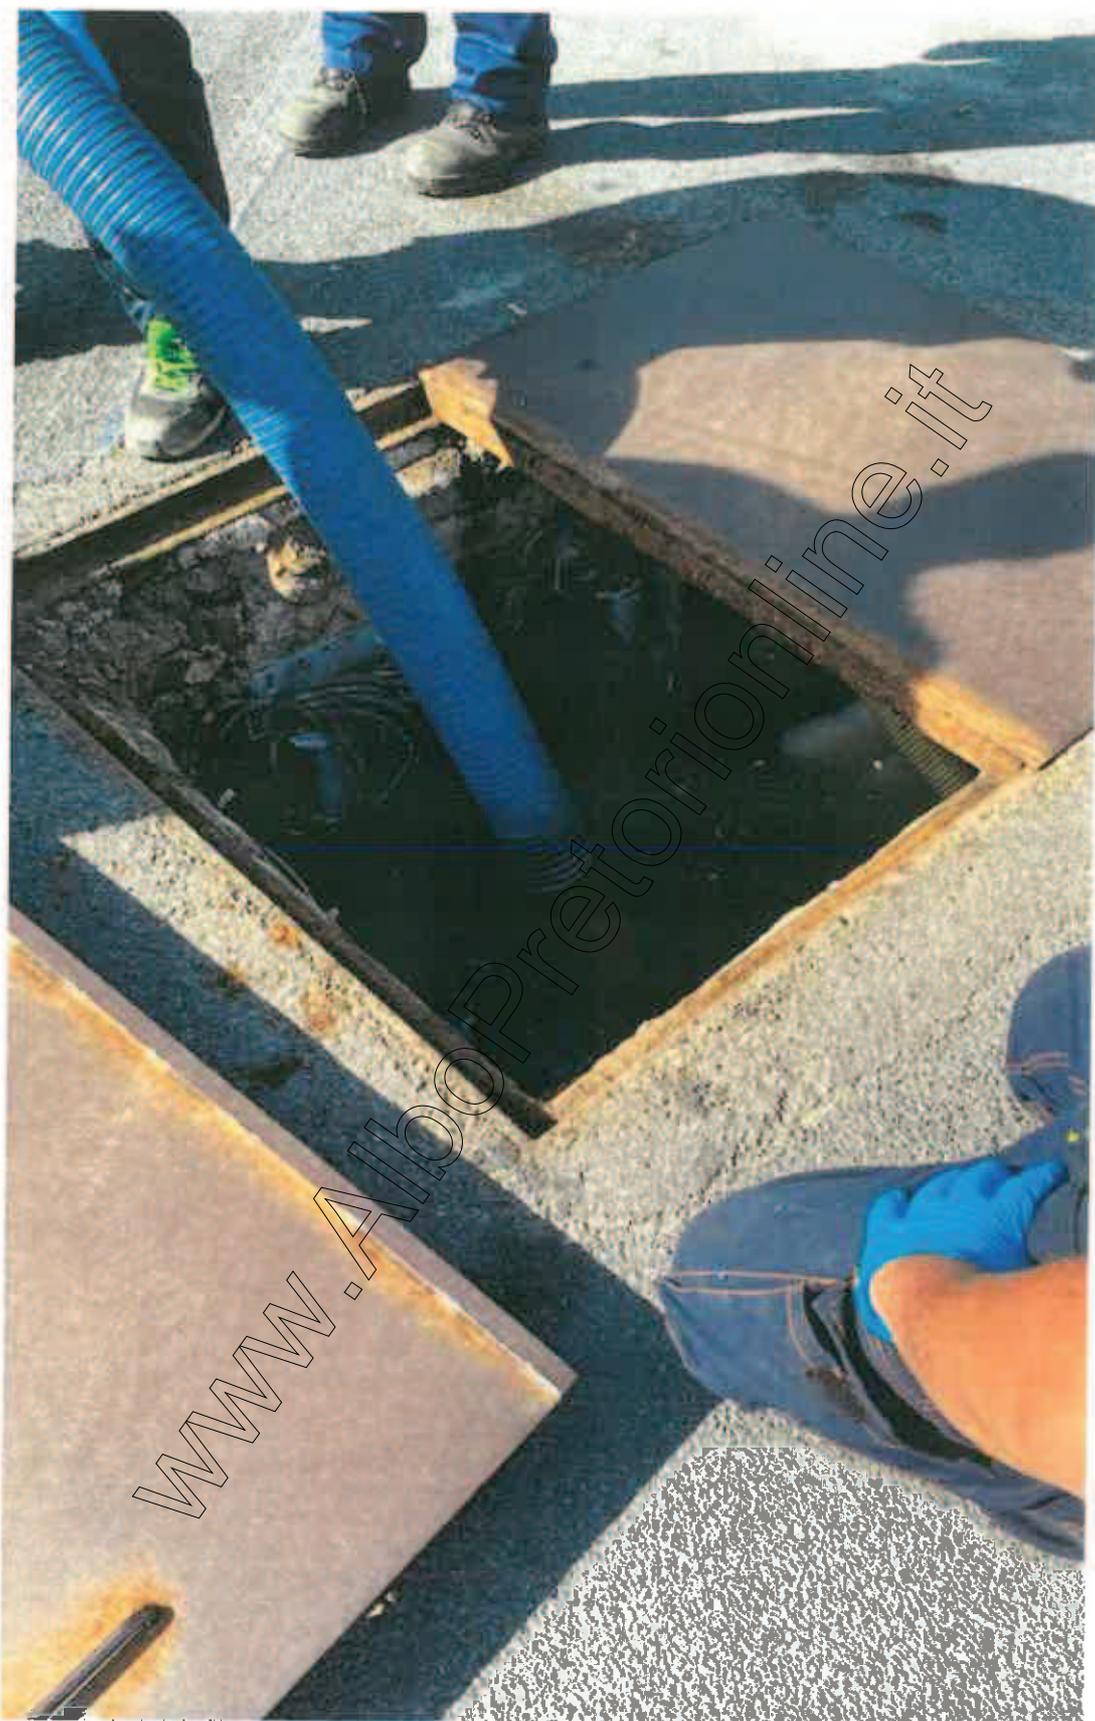

**Figura 3 INTERVENTO AUTOSPURGO DA PARTE DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI  
M.K.E.**

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. 00346830789 – Telefono 0985/887411 – Fax 0985/8874109

Sito Internet [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

Pec: [belvederemarittimo.cs.utc@it](mailto:belvederemarittimo.cs.utc@it)

SETTORE TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO (SETTORE VI)

Prot. N. 18951

Data 23/06/2023

## VERBALE DI SOMMA URGENZA ULTERIORE

(art. 163, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di giugno, la sottoscritta Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione del comune di Belvedere Marittimo,

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza prot.lo 18363 del 19.06.2023, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO

- ✓ che il succitato VERBALE è stato redatto in quanto la problematica che si presentava riveste carattere di emergenza e gli interventi conseguenti sono necessari al fine di scongiurare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità per via di un'ostruzione della condotta fognaria sita in Belvedere Marittimo in prossimità del lungomare Fiordalisi. Ostruzione che non è stato possibile rimuovere poiché si riscontra rottura di tubazione non identificabile, nonostante i ripetuti tentativi di disostruzione a mezzo autospurgo;
- ✓ che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, e che la sottoscritta scrivente si riservava di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;

RICHIAMATO l'art 163 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui in caso di "circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio", è prevista la possibilità di affidare l'immediata esecuzione degli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità entro il limite di 200.000 euro.

VISTO che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;

CONSIDERATO che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;

ATTESO che in data 19.06.2023 (data di cui al verbale) l'operatore individuato per una parte delle

lavorazioni era MKE srl, gestore attuale del servizio di depurazione, e sebbene più volte sollecitato ad intervenire non si è reso prontamente disponibile alla risoluzione della problematica mediante la

realizzazione degli interventi concordati per come riportato nel verbale;

#### RICHIAMATA

✓ la comunicazione di MKE, a mezzo PEC in data 22.06.2023 ed acquisita al Prot. n. 18838 con la quale MKE comunicava l'impossibilità ad intervenire;

✓ il riscontro alla suddetta nota, a firma del sottoscritto RUP in data 23.06.2023 con la quale atteso che la problematica riveste carattere d'urgenza, e considerato l'eventuale pregiudizio che può originarsi dal mancato e/o ritardato intervento, COMUNICAVA all'operatore MKE di ritenersi svincolato ad effettuare le lavorazioni a lui destinate dal verbale di somma urgenza del 19.06.2023 e pertanto contestualmente comunicava che si sarebbe proceduto a rivolgersi ad altro operatore resosi disponibile a salvaguardia della pubblica incolumità;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

In data 23.06.2023, alla presenza del sig. DE SUMMA PASQUALENO legale rappresentante della ditta DE SUMMA S.R.L. UNIPERSONALE si è recata in sopralluogo presso l'area Lungomare di Belvedere Marittimo (CS), nei pressi della stazione di sollevamento dei reflui urbani n. S17, S18, S19, constatando il permuovere delle problematiche e l'avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione della condotta fognaria (bypass),

#### CONSIDERATO

- che la predetta condizione costituisce una condizione di stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e pericolo imminente per la salute pubblica anche in funzione della incipiente stagione balneare;
- che risulta necessario intervenire a salvaguardia della salute pubblica incolumità mediante affidamento ad una ditta specializzata al fine di garantire il ripristino della funzionalità della stazione di sollevamento;
- che la risoluzione immediata della problematica sopra esposta presuppone due tipologie di intervento: un bypass alla linea fognaria esistente ostruita; un secondo intervento consistente nella realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico;
- che le opere dovranno avere immediato avvio;

#### ACCERTATO

- che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione del provvedimento di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alla situazione di fatto constatata in loco;

**DICHIARA**


che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente atto e

**AFFIDA**

all' impresa DE SUMMA PASQUALINO legale rappresentate della ditta DE SUMMA S.R.L. UNIPERSONALE, l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico;

Data 23/06/2023

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Gianna Stella Cangelosi)

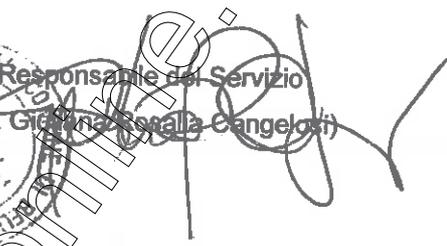

Allegati:

- 1) Documentazione Fotografica

Per accettazione

Impresa DE SUMMA PASQUALINO


**DE SUMMA S.R.L.**  
UNIPERSONALE  
Località Tredolliche Fraz. CIRELLA  
87023 DIAMANTE (CS)  
Part. IVA e Cod. Fisc. 03348890785  
Tel. 0985.876179 Fax: 0985.877658



www.AlboPretoriorio.it

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

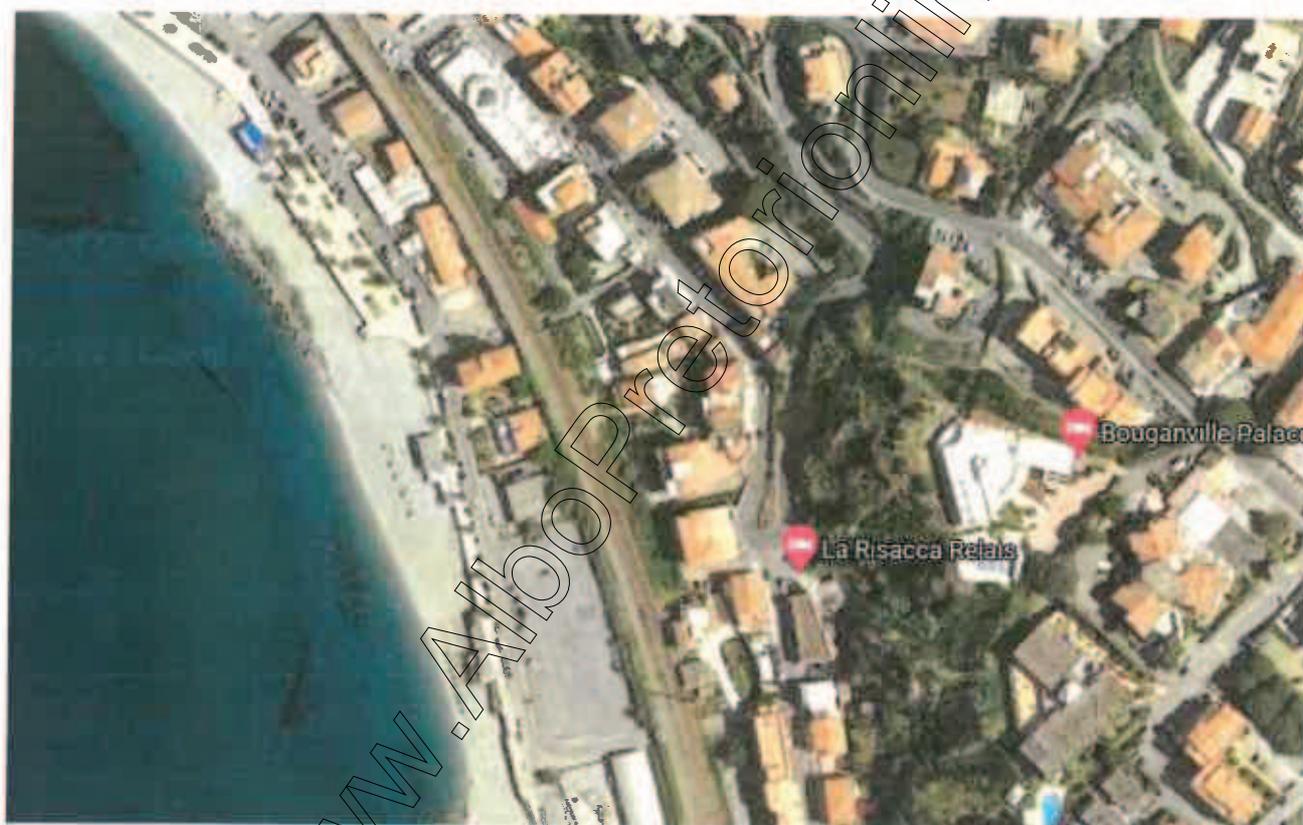

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA

(art. 163 d.lgs. n. 50/2016)

27.06.2023

RUP \_\_\_\_\_

## **PREMESSA**

L'anno 2023 il giorno diciannove del mese di giugno, la sottoscritta Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione del comune di Belvedere Marittimo, si è recata in sopralluogo presso l'area Lungomare di Belvedere Marittimo (CS), nei pressi della stazione di sollevamento dei reflui urbani n. S17, S18, S19, constatando problemi inerenti la disfunzione delle stazioni di sollevamento che non riescono a spingere i reflui fognari in direzione del depuratore comunale.

Tale problematica riveste carattere di emergenza e gli interventi conseguenti sono necessari al fine di scongiurare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità per via di un'ostruzione della condotta fognaria sita in Belvedere Marittimo in prossimità del lungomare Fiordalisi. Ostruzione che non è stato possibile rimuovere poiché si riscontra rottura di tubazione non identificabile, nonostante i ripetuti tentativi di disostruzione a mezzo autospurgo sia del gestore degli impianti, impresa MKE, che con ditta esterna.

In relazione agli accertamenti tecnici effettuati dallo scrivente, in osservanza dell'articolo 163 d.lgs. n. 50/2016, si procedeva alla compilazione del verbale contenente i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo avevano provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'art 163 co.1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che in caso di "circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio", è prevista la possibilità di affidare l'immediata esecuzione degli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità entro il limite di 200.000 euro.

## **PROCEDURA DI SOMMA URGENZA**

Con verbale Prot. N. 18363 redatto in data 19/06/2023 veniva accertata la condizione di stato di pregiudizio e pericolo imminente per la salute pubblica e per l'ambiente nel Comune di Belvedere Marittimo in via Fiordalisi (Marina) e pertanto anche in funzione della incipiente stagione balneare, risultava necessario intervenire in urgenza e tempestivamente attivando tutte le procedure in essere a salvaguardia della salute pubblica e tutela ambientale. Per come previsto dall'art.163 del Dlgs 50/2016 si procedeva mediante affidamento a due ditte specializzate al fine di risolvere la problematica. L'intervento di risoluzione immediata presupponeva due tipologie di lavorazione: realizzazione di un bypass alla linea fognaria

**RELAZIONE TECNICA PERZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA**  
(art. 163 d.lgs. n. 50/2016)  
**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**

esistente ostruita in maniera irrimediabile ed un secondo intervento consistente nella realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico a servizio del bypass.

Contestualmente la scrivente ai sensi dell'art. 163 affidava all'impresa **MKE**, con sede in Ravenna 1, zona industriale in Caraffa di Catanzaro, l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo piping, costituito da posa in opera di una nuova elettropompa e relativi accessori, realizzazione della mandata e di un nuovo quadro elettrico e all'impresa Salvatore Liporace con sede in Via Veticello in Belvedere Marittimo, l'esecuzione dei lavori di movimentazione terra, posa di tubazione e scavo del terreno con rinterro nonché ripristino della pavimentazione stradale.

In data 22.06.2023 MKE, nonostante i numerosi solleciti anche per le vie brevi, comunicava che non poteva procedere all'esecuzione delle lavorazioni prima del 26.06.2023 mediante pec (prot. llo 18838 del 21.06.2023) ed invitava la SA a rivolgersi ad altro operatore.

A seguito di ciò il sottoscritto RUP, visto che la problematica rivestiva carattere d'urgenza, considerato l'eventuale pregiudizio che può originarsi dal mancato e/o ritardato intervento, COMUNICAVA all'operatore MKE, a mezzo pec (prot. llo 18839 del 23.06.2023), di ritenersi svincolato ad effettuare le lavorazioni del su menzionato verbale e pertanto procederà a rivolgersi ad altro operatore resosi disponibile a salvaguardia della pubblica incolumità.

Con verbale Prot. N. 18951 redatto in data 23/06/2023 si procedeva ad affidare il lavori relativamente agli interventi precedentemente affidati ad MKE all'operatore economico DE SUMMA srl sita in Loc.tà Tredoliche Fraz. Cirella – 87023 DIAMANTE.

**MOTIVAZIONI SOMMA URGENZA**

Dai sondaggi effettuati mediante videoispezioni è emerso che la tubazione della fognatura principale è completamente ostruita per disgregazione dei manufatti componenti la stessa trattandosi di una vecchia fognatura ( ab immemorabili ) non più ispezionabile in quanto ricadente una parte sotto l'area di sedime del fabbricato delle poste. Questa condizione costituisce una problematica importante in quanto i reflui non vengono diretti verso l'impianto di depurazione ma ritornano indietro verso i sollevamenti precedenti, innalzando negli stessi il livello dei reflui con il rischio di fuoriuscite degli stessi. La predetta condizione costituisce

uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e pericolo imminente per la salute pubblica anche in funzione della incipiente stagione balneare

Tenuto conto che tali lavori non possono essere eseguiti direttamente dal personale comunale perché non dotati di idonei macchinari e personale specializzato, si rendeva indispensabile provvedere con la massima urgenza all'esecuzione dei lavori occorrenti tramite ditta specializzata.

### **INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

Nel suddetto accertamento venivano altresì determinati i lavori necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per quanto sopra evidenziato in tutti i suoi aspetti e rappresentata l'impossibilità di poter riparare la vecchia fognatura, si è previsto di dover effettuare il lavoro di riposizionamento di un nuovo tratto di condotta fognaria mediante l'esecuzione delle seguenti opere e realizzare un nuovo piping con relativi accessori.


Gli interventi possono di seguito essere sintetizzati in due tipologie:

#### **Interventi A (affidati all'operatore economico Liporace Salvatore)**

- a) Scavo in trincea (0.70 x 0.6) per una lunghezza di circa 160 mt;
- b) Posa di tubazione in polietilene PN10 DN 160 (solo manodopera) lunghezza ml 160,00;
- c) Rinterro dello scavo
- d) Ripristino pavimentazione stradale con cemento fornito con autobetoniera RCK 300 per opere non strutturali
- e) Posa in opera di tubazione corrugata DN 60 per infilaggio collegamenti elettrici lunghezza ml 160,00;
- f) Posa in opera di n. 5 pozzetti di ispezione con chiusino in ghisa carrabile;
- g) Scavo e rinterro per realizzazione di vasca e camera di manovra della nuova stazione di sollevamento;

#### **Interventi B (affidati all'operatore economico DE SUMMA srl)**

- h) Fornitura di vasca in cemento prefabbricata 2,00 mt X 2,00mt X 4,00 per realizzazione del nuovo sollevamento;
- i) Fornitura solaio carrabile
- j) Fornitura chiusino in ghisa 900X900
- k) Realizzazione di camera di manovra con chiusino
- l) Installazione di elettropompa (apparecchiatura fornita dall'amministrazione), con relativo quadro elettrico ed accessori;
- m) Fornitura di coppia di tubi guida con accessori (staffe, catene etc)

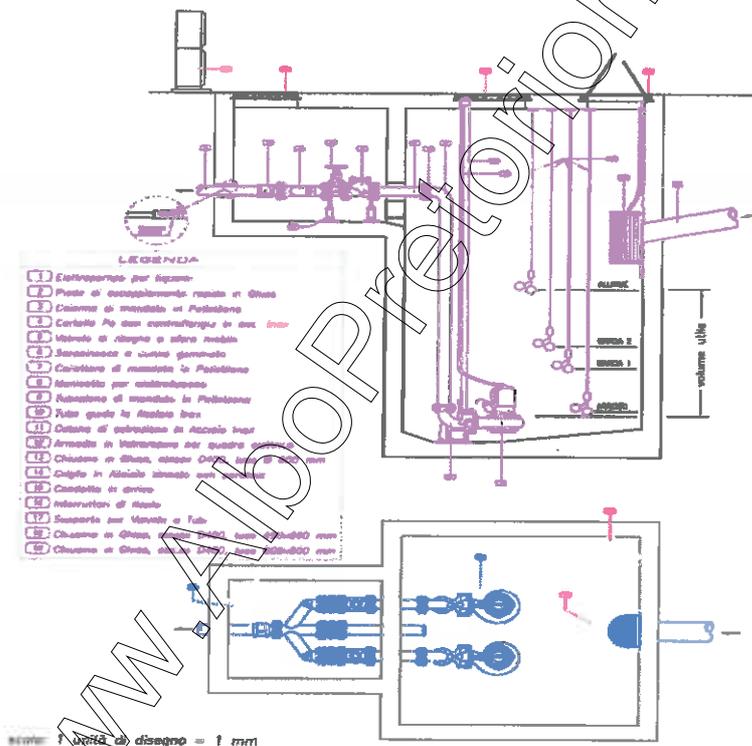

## Dettaglio lavorazioni

### Quadro elettrico

Quadro elettrico di comando alternato o contemporaneo di due elettropompe in cassa metallica verniciata per applicazione a parete, protezione IP 55, contenente:

- n. 1 sezionatore generale con blocco porta
- n. 6 valvole fusibili di linea

n. 2 valvole fusibili circuiti ausiliari

n. 2 teleruttori con relè termici

n. 2 commutatori Man-O-Aut

n. 1 trasformatore 400/24 V

n. 2 lampade spia rossa (manutenzione)

n. 2 lampade spia verde (funzionamento)

n. 1 relè funzionamento alternato pompe e contemporaneo per maggiore afflusso liquame

#### *Controllo di livello*

Controllo di livello composto da: n. 4 (marcia1/marcia2/arresto/allarme) Interruttori elettrici sommergibili a doppio isolamento per il controllo di livello di acque luride con agglomerati in sospensione; corpo esterno in mopen, contatto elettrico a bulbo di mercurio (alta sensibilità anche per minime variazioni di livello), sigillatura all'interno del corpo galleggiante con iniezione di poliuretano espanso a cellule chiuse, tensione di esercizio 250 V, carico resistivo 10 A, resistenza alla pressione di immersione 10 bar, marchiato a rilievo con sigla produttore, IMQ, CE. - Barra di sospensione a tre posizioni con blocchetti di fermo e staffe di ancoraggio.

#### *Cavo elettrico di alimentazione*

Cavo elettrico flessibile a quattro conduttori, isolamento in gomma E14, guaina in Policloroprene, caratteristiche costruttive a norma, tensione nominale 450/750 V, marchiato con inchiostro speciale, sigla produttore, marchio IMQ.

#### *Sistema di accoppiamento*

Sistema di accoppiamento rapido per varo ed estrazione pompa in impianti ad installazione sommersa, composto essenzialmente da:

- basamento con staffa di accoppiamento e curva di mandata polietilene
- tubi guida in acciaio Inox DN 50 per lunghezze fino a 4 m con perni di fissaggio
- catene di estrazione in acciaio Inox per lunghezze fino a 4 m, con morsetti e staffe ancoraggio

### *Colonna di mandata*

Colonna di mandata in tronchetti di tubo Polietilene (DN 100) con cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene a norma UNI EN 1092-1.

### *Valvola di ritegno a sfera mobile*

Valvola di ritegno a sfera mobile, corpo e coperchio di ispezione in ghisa GL 25 per diametri fino al 125, in ghisa sferoidale GS 400 per i diametri superiori, sfera in alluminio rivestita in elastomero NR resistente ai liquidi fognari, guarnizione in elastomero NBR, bulloni in acciaio zincato, flangiata e forata a norme UNI EN 1092-1; pressione massima di esercizio 10 bar

### *Saracinesca cuneo gommato*

Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS 400, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284

### *Supporti per Valvole*

Supporti per Valvole: piastra di base, colonna, albero filettato, flangia di fissaggio, in acciaio zincato; bussola guida-albero in nylon, Campo di regolazione 120 mm.

### *Collettore di mandata*

Collettore di raccordo tra la colonna di mandata e la condotta premente, costruito in tubo Polietilene 125 mm (DN 100) o 90 mm (DN 80), con cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene con anima in ghisa a norma UNI EN 1092-1.

### *Armadio stradale*

Armadio stradale in vetroresina a 2 vani sovrapposti (uno superiore per quadro comando pompe, uno inferiore per gruppi misura ENEL), per installazione all'aperto, con serrature e telaio di ancoraggio, dimensioni 71x128x24 cm.

## **ESECUZIONE DEI LAVORI**

In virtù delle circostanze di cui sopra è stata disposta, richiamato il secondo verbale di somma urgenza nel quale vengono affidate le lavorazioni al nuovo soggetto (DE SUMMA srl) integrando il primo verbale, e attestandone l'accettazione con la firma del verbale di

RELAZIONE TECNICA PERZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA  
(art. 163 d.lgs. n. 50/2016)  
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

somma urgenza, si procedeva all'immediata esecuzione dei lavori a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, 23 giugno 2023. I lavori, allo stato attuale, procedono come da programma.

### QUADRO ECONOMICO E COPERTURA SPESA

Ai sensi dell'art 163, il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. *In difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;*

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
a.1.1	Importo Lavori A (scavi e posa tubazione) (rif.prev.)	€	10.000,00
a.1.2	Importo Lavori B (rif. prev)	€	14.000,00
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	400,00
	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	€	<b>24.400,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	IVA sui lavori	€	5.368,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>5.368,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>29.768,00</b>

Si chiarisce inoltre che la copertura della spesa dovrà essere assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (delibera di consiglio per debiti fuori bilancio).

Si ritiene utile a tal proposito ricordare che la procedura di cui alle surrichiamate norme prevede, per i lavori, che la Giunta Comunale, su proposta del responsabile unico del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, ha venti giorni di tempo per sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

RELAZIONE TECNICA PERZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA  
(art. 163 d.lgs. n. 50/2016)  
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

II RUP

Ing. Giuliana R. CANGELOSI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliana R. Cangelosi', written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO' and 'UFFICIO DI ARCHITETTURA'.

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)



Al Presidente del Consiglio

Dott. Giovanni Martucci

## DICHIARAZIONE DI VOTO

### GRUPPO IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo

**Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera E del D.lgs. n. 267/2000 – Lavori di somma urgenza per il superamento dell'emergenza causata dall'ostruzione della condotta fognaria di via Fiordaliso e malfunzionamento della stazione di sollevamento a servizio**

Preso atto della proposta di deliberazione che viene richiesta al Consiglio Comunale in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000, per la realizzazione di lavori in somma urgenza finalizzati al ripristino funzionale della condotta fognaria che insiste su Via Fiordaliso e della stazione di sollevamento a servizio,

il gruppo consiliare di minoranza **IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo**, per poter procedere ad una costruttiva e consapevole dichiarazione di voto ritiene opportuno di porre all'attenzione del consiglio Comunale alcune considerazioni e condividere con i consiglieri e i cittadini presenti qualche riflessione.

**Premesso che** gli enti locali, sono tenuti ad amministrare in maniera trasparente, al fine di garantire una corretta gestione e il miglioramento dei **servizi pubblici**. Talvolta, nonostante le previsioni iniziali, la **Pubblica Amministrazione** si trova ad affrontare delle **spese** non previste: tali possono definirsi i debiti fuori bilancio. Essi sono spesso giustificati da eventi imprevedibili (calamità naturale: nubifragio o terremoto), ma potrebbero essere anche derivanti da un errore dell'Amministrazione. In merito **all'equilibrio finanziario degli enti locali**, è doveroso dire che i 'debiti fuori



bilancio rappresentano una vera e propria patologia negli enti e sono causa di squilibri finanziari da risanare. L'art. 191, comma 4, del TUEL dice, in proposito, che le spese effettuate in violazione delle norme che impongono preventivo provvedimento di autorizzazione e di assunzione dell'impegno contabile costituiscono, per l'appunto, debiti fuori bilancio. Per questi, il rapporto obbligatorio intercorre fra il 'terzo interessato' e il soggetto/persona fisica (amministratore, funzionario o dipendente) che ha disposto esecuzione o consentito le singole prestazioni, relativamente alla parte che non è imputabile all'ente, in quanto non riconoscibile. Le spese, sostenute al di fuori delle previsioni di bilancio, costituiscono un pericoloso fenomeno di 'indebitamento sommerso', poiché ogni obbligazione pecuniaria è valida giuridicamente ma non regolarizzata in contabilità e, solo il riconoscimento della sua legittimità da parte del Consiglio fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuta.

Il finanziamento dei debiti fuori bilancio comporta una diversa modulazione in bilancio delle risorse e consegue a interventi di spesa non autorizzati nei documenti di programmazione, la competenza del Consiglio è in materia esclusiva, non surrogabile o assumibile da altri soggetti.

Il Consiglio può in sede di deliberazione di bilancio prevedere apposito stanziamento di spesa per accantonare risorse in vista di dover far fronte a possibili debiti fuori bilancio (o accantonamenti a fondi per passività potenziali).

**Atteso che** gli enti locali, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.

**Atteso che** ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile



del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

**Atteso che** gli enti locali, ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ..... lettera e) **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.**

**Preso atto che** il 19 giugno 2023, l'ing. Giuliana Rosaria Cangelosi, responsabile dei servizi LL.PP. e manutenzione del Comune di Belvedere Marittimo ha constatato una disfunzione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani n. S17, S18 e S19 tale da non garantire la spinta dei reflui verso il depuratore comunale.

**Preso atto che** con verbale Prot. n. 18363 redatto in data 19/06/2023, la responsabile dei servizi Lavori Pubblici e manutenzione del Comune di Belvedere Marittimo, accertava la condizione di pregiudizio e pericolo imminente per la salute pubblica e per l'ambiente, scaturente dalla disfunzione della rete fognaria della marina di Belvedere Marittimo che corre lungo la via Fiordalisi e dichiarava la necessità di dover intervenire con urgenza e tempestività a salvaguardia della salute pubblica ed a tutela dell'ambiente.



**Preso atto che** la perizia giustificativa redatta dall'Ing. Giuliana Rosaria Cangelosi in data 27/06/2023, quantificava la spesa necessaria, alla realizzazione dell'intervento necessario ed indispensabile all'eliminazione della rilevata disfunzione della rete fognaria comunale di cui al punto precedente, in € 29.768,00 di cui 24.400,00 per lavori, forniture ed oneri della sicurezza e € 5.368,00 come altre somme a disposizione dell'Ente interamente necessari per la copertura del costo dell'Iva.

**Preso atto che** con deliberazione della Giunta comunale n. 105 dell'11/07/2023 veniva approvata la perizia di cui al punto precedente e dato il via alla realizzazione dei lavori in somma urgenza.

**Preso atto che** rispetto alla somma riconosciuta dal verbale di somma urgenza e dalla perizia giustificativa si è reso necessario decurtare l'utile d'impresa nella misura del 10% dell'imponibile dei lavori, non avendo l'Amministrazione Comunale rispettato i termini procedurali previsti dall'art. 191, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, per cui il debito fuori bilancio da finanziare è pari ad € 26.791,20 di cui € 21.960,00 importo dei lavori ed € 4.831,20 di Iva.

**Atteso che** la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevede che gli Enti locali possono riequilibrare i propri utilizzando per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ed ancora **ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impegnare la quota libera del risultato di amministrazione o modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.**

**Atteso che** il finanziamento di questo debito fuori bilancio è garantito con mezzi



ordinari e che le relative risorse sono già stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 04.09.2023, per come dichiarato dall'organo di revisione economico - finanziario.

**Premesso che** l'intervento, realizzato in somma urgenza, ha ottemperato alla sostituzione di un tratto di tubazione di remota installazione che, per come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nella perizia giustificativa, ricadente per quota parte sotto l'area di sedime del fabbricato delle Poste Italiane, e all'installazione di un nuovo impianto di sollevamento a supporto di quelli esistenti che erano sufficienti a premere i reflui fognari verso il depuratore.

**Preso atto che** con finanziamento concesso, dalla Regione Calabria, a quei Comuni che, come Belvedere Marittimo, avevano problemi inerenti alla salvaguardia del mare a seguito degli accertati sversamenti di liquami non depurati, il nostro Comune ha realizzato i lavori avente ad oggetto **"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI"** – Deliberazione giunta regionale n.170 del 13.04.2023 – Impianto di depurazione e stazioni di sollevamento del Comune di Belvedere Marittimo – **Importo complessivo € 490 000,00 – CUP D58B23002160001 - CIG: 9863764B8B.**

**Preso atto che** il Comune di Belvedere Marittimo, nel predisporre l'intervento di cui al punto precedente, si è dotato di una dettagliata relazione tecnica descrivente le caratteristiche e lo stato di conservazione di ciascuna delle stazioni di sollevamento a servizio della rete fognaria.

**Ci chiediamo e, non trovando risposta, chiediamo alla maggioranza che governa questo paese, come sia stato possibile non aver accertato le ataviche deficienze funzionali di questo tratto di fognatura che correndo parallelamente al lungomare**



ricade in una zona centralissima della città e come sia sfuggita dall'attenzione degli uffici competenti l'insufficienza prestazionale dei sollevamenti a suo servizio.

Ed ancora ci domandiamo e ribaltiamo la domanda alla maggioranza di questo governo cittadino, ove fosse sfuggita in prima battuta la necessita di efficientare questo tratto della fogna comunale e i relativi impianti di sollevamento, come mai l'intervento non è stato programmato con le economie provenienti dal ribasso d'asta, pari al 26,33% per un importo di circa 100.000 euro, attraverso una perizia di variante.

Risulta incomprensibile che nessuno si sia mai reso conto che dalla foce del torrente Gafaro e fino a piazza Generale Della Chiesa la fognatura comunale avesse delle deficienze funzionali, poiché da anni le nostre passeggiate sul lungomare sono accompagnate da nauseabondi odori, inequivocabilmente provenienti dalla fognatura comunale, e in alcuni casi da sversamenti de liquami verso la foce del torrente Gafaro provenienti dalla stazione di sollevamento n. S17, ubicata a ridosso della sponda sud del torrente.

È chiaro ed inequivocabile che i sollevamenti di piazza mercato – S17A e S17B nonché quello successivo S18, ubicato a ridosso del lungomare, lungo via Fiordaliso, nel tratto compreso fra il secondo ponte della ferrovia ed il sottopasso delle ex case popolari, non erano efficienti per premere i liquami verso il sollevamento S19 ubicato in corrispondenza del sottopasso delle ferrovie adiacente al capannone dell'ex consorzio agrario.

Di conseguenza dalla condotta in pressione di questo tratto di fognatura i liquami inevitabilmente ritornano verso gli impianti di sollevamento S17A e S17B – piazza mercato - facendo sì che le vasche, rimanendo sempre piene, emanino cattivi odori e causano fuoriuscita di reflui.



Le puntualizzazioni appena esternate, se da una parte evidenziano la mancanza di una visione organica dello stato dell'arte delle opere esistenti, che sicuramente non sono imputabili solo ed integralmente ad amministratori e funzionari che si sono insediati da relativamente poco tempo, dall'altra mettono in luce gli errori progettuali che si possono ingenerare dalla mancanza di una organica mappatura delle reti dei servizi esistenti e da una puntuale individuazione delle criticità con conseguente classificazione del loro grado di vulnerabilità.

Ritenendo che ove si fosse seguita la linea proposta da questo gruppo consiliare, sin dall'inizio di questa consiliatura, consistente nella mappatura delle opere esistenti con individuazione delle loro criticità e determinazione per ciascuna criticità di un coefficiente di vulnerabilità, l'Ente si sarebbe dotato di una documentazione propedeutica ed indispensabile per perseguire l'obiettivo di migliorare i servizi ed ottimizzare le risorse economiche a sua disposizione.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, alla luce delle considerazioni esternate e delle riflessioni condivise, IL GRUPPO IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo

DICHIARA VOTO SFAVOREVOLE a questo punto dell'ordine del giorno  
E palesa ancora una volta la disponibilità alla istituzione di tavoli di concertazioni, di commissioni consiliari e quant'altro utile per mettere a disposizione della comunità ogni risorsa disponibile per perseguire una crescita organica e funzionale del paese.

Belvedere Marittimo lì 05.10.2023

Gruppo Consiliare

Impegno Comune #perBelvedereMarittimo

Francesco Cauteruccio

Ugo Massimilla

Emanuela Arnone

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it)

**Voti favorevoli n. 9**

**Voti contrari n. 2 (Massimilla – Cauteruccio)**

di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. .

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it)

IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DOTT. GIOVANNI MARTUCCI



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **12 OTT. 2023** n. .... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **12 OTT. 2023**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE



[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it)