

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Maria Sigona

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal  
1 GEN. 2012

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


*Marcello Gugliotta*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità

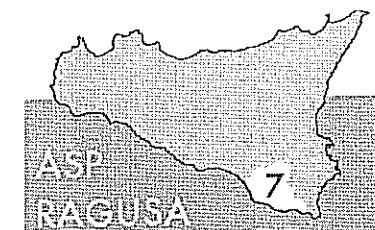

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 332 DEL 27 DIC. 2011

**OGGETTO:** Presa d'atto riparazione gruppo di continuità Aros da 30KVA in dotazione all'U.O. Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile.

Il Responsabile del procedimento

*[Signature]*

Il Direttore del Settore

*[Signature]*

Il 27 DIC. 2011 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferitale dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

SU proposta della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che il capo servizio operai, sig. Carnemolla ha richiesto l'intervento tecnico urgente per la riparazione del gruppo di continuità mod. Aros da 30KVA in dotazione al Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile, che presenta delle anomalie sull'alimentazione del servizio di sicurezza a batteria;

Rilevato che, in considerazione dell'urgenza e della spesa presunta, ai sensi del regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. 778 del 29/12/2009, è stato richiesto l'intervento tecnico alla ditta Stoney Electronics di Gela (CL) in qualità di ditta specializzata nel settore;

Rilevato che la Ditta Stoney Electronics di Gela, ha provveduto alla sostituzione del modulo delle batterie perché guaste per un costo complessivo di €. 4.486,00 oltre iva e precisamente:  
Sostituzione di n. 48 Batterie Ermetica al Piombo 12 V 40Ah tipo SKB prezzo cad. €. 82,00 costo complessivo €. 3.396,00  
Manodopera/ Trasporto – smaltimento batterie e controllo stato funzionale €. 550,00;

Rilevato che l'intervento di cui sopra è stato effettuato con la verifica della perfetta funzionalità del gruppo di continuità giusta attestazione apposta sul rapporto di intervento dal capo servizio operai sig. Carnemolla;

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto per quanto sopra, di poter autorizzare ora per allora, la riparazione del gruppo di continuità Aros da 30KVA in dotazione alla U.O. di Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile, effettuato dalla ditta Stoney Electronics di Gela (CL) in qualità di ditta specializzata nel settore che garantisce qualità e affidabilità dell'intervento richiesto per la tipologia del gruppo di continuità di cui è discorso;

## DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate:

Di prendere atto dell'intervento effettuato dalla ditta Stoney, relativo alla riparazione del gruppo di continuità Mod. Aros da 30KVA in dotazione al Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile per un costo complessivo di €. 5.428,06 e precisamente:  
Sostituzione di n. 48 Batterie Ermetica al Piombo 12 V 40Ah tipo SKB prezzo cad. €. 82,00 costo complessivo €. 3.396,00  
Manodopera/ Trasporto – smaltimento batterie e controllo stato funzionale €. 550,00.

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.428,06 iva compresa, è compresa nella previsione di spesa anno corrente (trova disponibilità nell'aut. 93. conto 5030501).

Di dare atto che gli atti richiamati nella presente determina sono custoditi e conservati presso gli uffici della Direzione proponente.

Data.....		Esercizio.....	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Attività Economico-Finanziarie		Il Contabile	
